



SK

Schéma zapojenia **VETRACÍ PRÍSTROJ**

CRL-11000 evo max | Vetrací prístroj, register teplej vody čerpadla + systém rozdelenia klimatizácie (1-obvodový)

Slovenština | Zmeny vyhradené

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
F26_001_Wolf_Standard									
					WOLF GmbH Industriestraße 1 D-84048 Mainburg Tel. +49 (0)8751 74-0				
Elektrotechnická dokumentácia									
Jednotka CRL 11 evo max PWW+WP									
číslo výkresu 68-34-110-002									
Vytvorené dňa 04.07.2018 Spracované dňa 09.03.2020 z (skratka) MAI počet strán 17									
01 30.08.2018 MAI Dátum 09.03.2020 Jednotka CRL 11 evo max 02 21.05.2019 MAI Uprav. MAI PWW+WP 03 09.12.2019 MAI Preskúš. 68-34-110-002 Zmena Dátum Názov Pôvod									
					titulný / krycí list		68-34-110-002		
					ODD: TAK		Art.Nr. 6661007_SK		
					EPLAN P8 2.8.3		List 1 z 17 listy		

[illegible]

01	30.08.2018	MAI	Dátum	09.03.2020	Jednotka CRL 11 evo max PWW+WP		obsah : 1 - 17	68-34-110-002	=	2
02	21.05.2019	MAI	Uprav.	MAI						
03	09.12.2019	MAI	preskúš.							
			Pývod	68-34-110-002						
Zmena	Dátum	Názov	Pývod	Názov				Art.Nr. 6661007_SK	Ust	z 17 listy

[illegible]

farby kabeláže:

hlavný proudový okruh	: žerný
nulový vodič	: bledomodrý
ochranný vodič	: žltozelený
radiaci okruh striedavého prúdu	: červený/červenobiely
radiaci okruh jednosmerného prúdu	: tmavomodrý/tmavomodrý/biely
beznapätový kontakt (cudzie napätie)	: oranžový

POZOR!!


Pred uvedením rozvádzača do prevádzky treba dodržať nasledovné:

1. Všetky pripojky vyhotovte podľa miestnych predpisov dodávateľa energie
2. U všetkých skrutiek spojov a kontaktov ako aj neobsadených kontaktov sa musí skontrolovať riadne dotiahnutie (hrozí uvoľnenie pri transporte).
3. Použité ističe motorov EC ventilátorov a el. registrov sú využívané ako ističe vedenia, nemusia byť nastavené na menovitý prúd.
4. Sieťové napätie porovnať s pripájacím napätím rozvádzača.
5. Dĺžky vodičov snímačov /servomotorov, 24V-radiacích vedení max. 50m
Neukladat' spolu s 230/400V vedeniami alebo použiť tienené káble
6. Uvedené prierezy vedení sú minimálne prierezy medených vodičov bez zohľadnenia dĺžky káblov a stavebných daností. Typy káblov zvolíte podľa spôsobu uloženia.
7. Na zabezpečenie protimrazovej ochrany zariadenia sa hlavný vypínač Q1 nesmie vypnúť.
8. Prúdové chrániče RCD Sú dovolené vylúčne ako všeprúdové chrániče typu B s 300 mA.

		WOLF			
Jednotka		CRL 11 evo max		POKYNY NA UVEDENIE DO PREVÁDZKY	
PWV4-WP				68-34-110-002	
01	MAI	Dátum	13.01.2020		
02	MAI	Uprav.	MAI		
03	MAI	preskúš.			
	09.12.2019	MAI			
Zmera	Dátum	Pôvod	68-34-110-002		
		Názov			
		Art.Nr.	6661007_SK		
		EPLAN P8			
		ODD: TAK			
		z	17 listy		
		List			
		+			
		=			

WOLF GmbH | 7



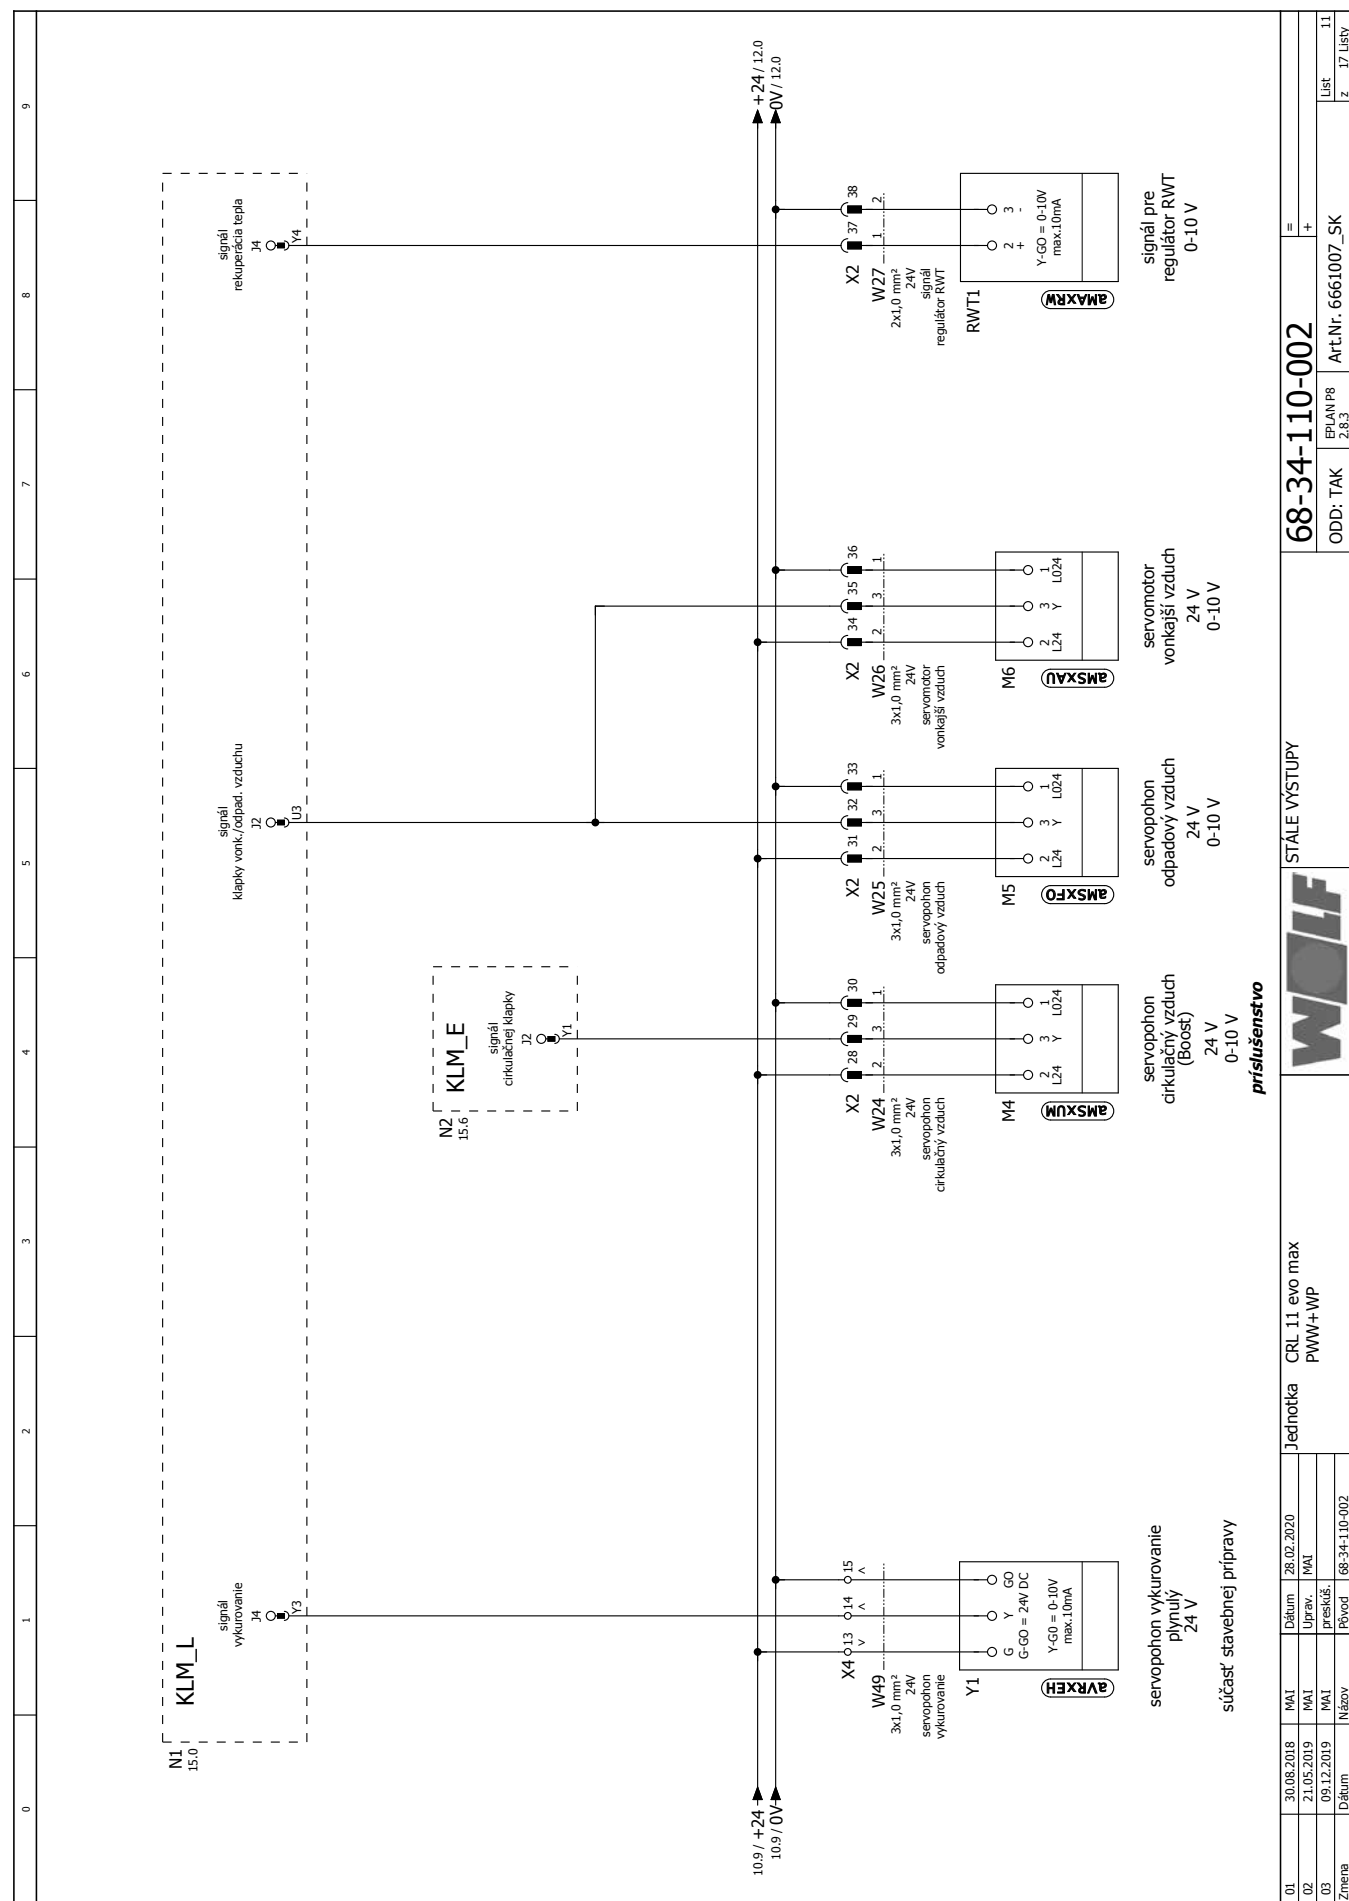



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	30.08.2018	MAI							
02	21.05.2019	MAI							
03	09.12.2019	MAI							
Zmena	Datum	Názov							
Jednotka			CRL 11 evo max		ZOSTAVOVACIA				
			PWV+WP		SCHEMA MONTÁŽNEJ DOSKY				
					68-34-110-002 Art.Nr. 6661007_SK				
					ODD: TAK EPJAN PB 2.8.3				
					z 17 Listy				

Uvedené prírezy káblov sú minimálne prierezy medených vodičov bez ohľadu na dĺžku kábla a podmienky na mieste. Typy káblov sa musia vybrať podľa typu inštalácie. Káble snímačov, ventilov, servomotorov (24V) neukladajte spolu s káblami 230/400V alebo použite tienené káble.

POZOR: (24V) kábel - počet žíl bez žlto-zelenej žily

F10 001 Wolf

[illegible][illegible]



WOLF GmbH / Postfach 1380 / D-84048 Mainburg
Tel. +49.0.87 51 74- 0 / Fax +49.0.87 51 74- 16 00 / www.WOLF.eu